



DATUM: 6.04.2020.

BROJ: 752-2020

Vrijeme početka rada: _____

Vrijeme završetka rada: _____

- OPĆA
 PREVENTIVNA

- OBVEZATNA PREVENTIVNA
 PROTUEPIDEMIJSKA

POTVRDA

O IZVRŠENOJ: INTERVENTNOJ/PREVENTIVNOJ DEZINFEKCIJI U SVRHU UNIŠTAVANJA COVID-19

KORISNIK USLUGE: MEBLO TRADE d.o.o.

ADRESA: REMETINEČKA CESTA 137; ZAGREB


MB/OIB: 61918537027

NAMJENA PROSTORA I LOKACIJA: ŠLEPER-KAMION SA ROBOM; REMETINEČKA CESTA 137

KONTAKT: LANA PANDŽA 098 357 229

KORIŠTENA SREDSTVA:				
NAZIV PREPARATA	KOLIČINA	ŠPRICA x DOZA		
ASEPSOL Eko (kvarterne amonijeve soli pete generacije s dodatkom alkohola) -deterdžentni dezinficijens za površine		šprica 5 l	x doza	0,10 l
GENOX PROFESSIONAL (OXYL-N2) (dezinficijens široke primjene)	2,5 l	šprica 5 l	7x doza	0,10 l
AQUAZIX PLUS AG (vodikov peroksid- 50%, srebro 0,038%) - dokazano djeluje na SARS viruse kojima pripada i COVID-19		šprica 5 l	x doza	0,01/L
PLIVA SEPT tinktura (0,5% klorheksidin diglukonata u 70% izopropanolu) - alkoholni dezinficijens za površine i kožu		šprica 5 l	x doza	0,10 l
PLIVA SEPT pjenušavi (klorheksidindiglukonat) - alkoholni dezinficijens za površine i kožu		šprica 5 l	x doza	0,10 l
PLIVA SEPT blue (klorheksidindiglukonat u 80%-tnom etanolu) - alkoholni antiseptik, baktericid i potpuni virucid		šprica 5 l	x doza	0,10 l
VIROCID (izopropanol, glutaraldehid, alkil dimetilbenzilamonijev klorid) - dezinficijens široke primjene	10 l	šprica 5 l	4x doza	0,10 l
GRANUDACYN (hipoklorna kiselina, natrijev hipoklorit, natrijev klorid) - dezinficijens za površine i kožu		šprica 5 l	x doza	0,10 l
70%-tni ALKOHOL (antiseptik)				
NAČIN RADA: <u>PRSKANJE-POTAPANJE-ZAMAGLJIVANJE-POSIPAVANJE-BRISANJE-AEROSOLI</u>				
OPIS RADA: Izvršena je dezinfekcija zamaglivanjem, prskanjem i brisanjem komplet kamiona-šlepera sa robom PB3926CK / PB8740EH, Mercedes Actros				
<u>PO POZIVU</u>		<u>PO UGOVORU</u>		
IZVOĐENJE USLUGE NADGLEDALA JE PRISUTNA STRANKA NARUČITELJA, TE SVOJIM POTPISOM POTVRĐUJE DA PRILIKOM IZVOĐENJA USLUGE NIJE IMALA PRIMJEDBI NA RAD DJELATNIKA IZRŠITELJA USLUGE.				
MJERE OPREZA ZA KORISNIKA: NAKON PROVEDENE DDD MJERE OBAVEZNO TREBA PROZRAČITI PROSTORIJU, TE OČISTITI I OPRATI SVE RADNE POVRŠINE I PREDMETE KOJI SE KORISTE U SVAKODNEVNOJ UPOTREBI UZ UPOTREBU ZAŠTITNIH SREDSTAVA				
LICENCA Ministarstva zdravstva RH				

izvršitelj naloga: _____

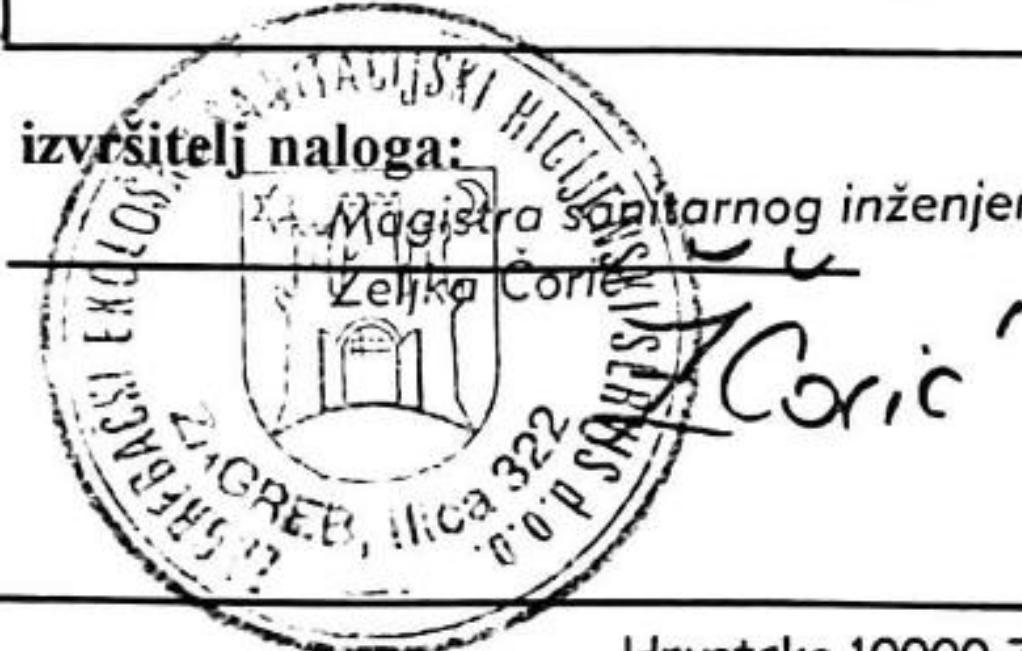

prisutna stranka Naručitelja:
Meblo Trade d.o.o.

Zagreb 30